

MG-4000

Выносное устройство оптической сигнализации

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на выносное устройство оптической сигнализации MG-4000 (в дальнейшем - «ВУОС») и предназначен для изучения его устройства, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Назначение

ВУОС предназначен для выносной индикации сигнала пожарной тревоги от автоматических пожарных извещателей. ВУОС рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 55 °С и относительной влажности до 95±3% при температуре 35°С. Класс защиты корпуса ВУОС IP-42. ВУОС относится к изделиям с периодическим обслуживанием.

3. Технические данные

ВУОС имеет красный световой индикатор на крышке корпуса, активирующийся при приеме сигнала пожарной тревоги от извещателя. Средний срок службы коробки не менее 10 лет.

4. Комплект поставки

4.1. Комплект поставки коробки должен соответствовать Приложению А.

5. Размещение и монтаж

5.1. Размещение и монтаж ВУОС на объекте контроля должны производиться по заранее разработанному проекту, в котором должны быть учтены требования СНиП 2.04.09-84 и рекомендации настоящего руководства.

5.2. При получении ВУОС необходимо проверить комплектность согласно руководству по эксплуатации и упаковочной ведомости, дату изготовления, наличие знаков сертификации в системах пожарной безопасности, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин). Если ВУОС перед вскрытием упаковки находились в условиях отрицательных температур, произвести их выдержку в течение не менее 4 часов при температуре помещения.

5.3. Не рекомендуется устанавливать ВУОС в местах, где возможно выделение газов, паров и аэрозолей, способность вызвать коррозию.

6. Упаковка

6.1. Упаковка ВУОС в количестве до 10 шт. в единице тары выполняется в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя. Срок защиты ВУОС без переконсервации не менее трех лет.

6.2. В ящик с ВУОС укладывается руководство по эксплуатации на отгрузочную партию или на каждые 10 ВУОС.

7. Правила хранения и транспортирования

7.1. ВУОС хранить в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40 до минус 50°С, влажность 80 % при 15°С. Срок хранения ВУОС без переконсервации 3 года.

7.2. ВУОС транспортируется железнодорожным, автомобильным, речным и морским транспортом при температуре от плюс 50 до минус 50°С, влажность 80 % при 15°С.

7.3. Расстановка и крепление ящиков с ВУОС в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

ВУОС соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:

- сертификат пожарной безопасности № ССПБ.ТR.ОП.014.В.00706, выданный Академией Государственной противопожарной службы МЧС России. 123366, Москва, ул. Б. Галушкина, дом 4, тел. +7(495)6825878, факс. +7(495)6837677.

- заключение № 14-05/224, выданное Комитетом противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. 010000, Астана, ул. Бейбитшилик, 2, тел./факс. +7(3172)938117.

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:



ОП057

сертификат пожарной безопасности № ССПБ.ТR.ОП.057.В.00189, выданный АНО "Норматест". 109202, Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 10, тел. +7(495)9715466, факс. +7(495)7729836.



АЕ63

сертификат соответствия № РОСС ТR.АЕ63.В05624, выданный ОС "Оборонтест". 103051, Москва, ул. Трубная, д. 35, тел. +7(495)6841085, факс. +7(495)6841506.



заключение № 14-05/224, выданное Комитетом противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. 010000, Астана, ул. Бейбитшилик, 2, тел./факс. +7(3172)938117.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ


MAVILI ELEKTRONIK TICARET ve SANAYI A.S.

Y. Dudullu, Kutup Sok. No: 29, Umraniye, TR-34775, Istanbul, Turkey
Тел: (90-216) 4664505, факс: (90216) 4664510,
cis@mavili.com.tr | www.mavigard.com

Приложение А - Комплект поставки.

Код	Наименование	Кол-во
MG-4000	Выносное устройство оптической сигнализации для автоматических пожарных извещателей	1
MG-4100	Монтажный короб; совместим с MG-4000	1
TDD-492	Руководство по эксплуатации	1 (на макс. 10 шт.)

Приложение Б1 - Схема подключения к базе MG-3500 извещателей серии MG-2000.

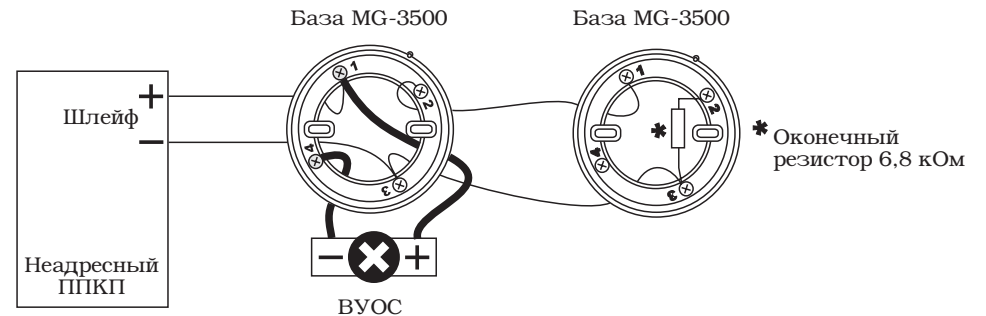

Приложение Б2 - Схема подключения к базе MG-3500 извещателей серии MG-9000.

