

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации исполнение 1 УКШ-А исп.1 (далее устройство) соответствует требованию ГОСТ Р 53325-2009. Предназначено для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации (ВУОС) красного цвета для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей типов ИП212-44, ИП212-54, ИП212-3МЗ и аналогичных им.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 2.1. Максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания – 22мА.
- 2.2. Габаритные размеры — не более 60x30x28 мм.
- 2.3. Масса, не более 0,1 кг.
- 2.4. Средний срок службы не менее 8 лет.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1 После вскрытия упаковки необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений устройства.
- 3.2 После транспортировки устройства при отрицательных температурах оно должно быть выдержано в нормальных условиях не менее 2 ч.
- 3.3 Открыть крышку устройства, вывернув винт ее крепления. Закрепить устройство в необходимом удобном для визуального контроля месте.
- 3.4 Подключить к клеммам устройства пожарный извещатель.

Внимание!!! Категорически не допускается подключение устройства к источникам питания без токоограничивающих элементов.

Схемы подключения устройства приведены на рисунке.

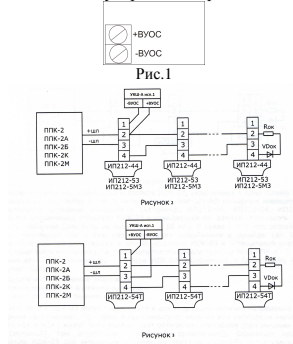

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки соответствует указанному в таблице.

Таблица

| Обозначение | Наименование | Кол. |
|-------------------|---------------|---------|
| АРГП.455520.002 | УКШ-А исп.1 | 1 шт. |
| АРГП.455520.002ПС | УКШ-А.Паспорт | 1 экз.* |

* При поставке в один адрес партии УКШ-А исп.1—1экз. на 10шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации исполнение 1 УКШ-А исп.1 соответствует требованиям АРГП.455520.001ТУ и признано

годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Приемку произвел _____ МП

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации исполнения 1 УКШ-А исп.1 упаковано согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ МП

Изделие после упаковки принял _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УКШ-А исп.1 требованиям АРГП.455520.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантий срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода БП в эксплуатацию.

7.3. Гарантийный срок хранения один год со дня изготовления.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения неисправности УКШ-А исп.1 или выходе его из строя не по вине потребителя до истечения гарантийного срока должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки УКШ-А исп.1 предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

Рекламации следует подавать в предприятие-изготовитель

428017, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42

E-mail: davikon@mail.ru

web: www.cto211.ru

Устройство контроля шлейфов
пожарной и охранно-пожарной
сигнализации исполнение 1

УКШ-А исп.1



C-RU.ПБ16.В.00415