



УСТРОЙСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «ЛАДОГА-Ex»

Паспорт

БФЮК.425513.004 ПС

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-120 «ИПД-Ex»

1. Основные сведения

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-120 «ИПД-Ex» (далее - ИПД-Ex) относится к искробезопасному электрооборудованию по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма.

2. Основные параметры и характеристики

2.1. ИПД-Ex относится к взрывозащищенному электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia», маркировкой взрывозащиты 0ExiaIIIB6 X по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98).

2.2. Электрические искробезопасные цепи ИПД-Ex имеют следующие допустимые параметры:

- максимальное входное напряжение (U_i) – 14 В;
- максимальный входной ток (I_i) – 150 мА;
- максимальная внутренняя емкость (C_i) – 1000 пФ;
- максимальная внутренняя индуктивность (L_i) – 0,01 мГн.

2.3. ИПД-Ex выдает извещение о пожаре путем скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления в прямой полярности.

2.3. Чувствительность ИПД-Ex соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью от 0,05 до 0,2 дБ/м.

2.4. Значение чувствительности ИПД-Ex не меняется от образца к образцу и не зависит от:

- количества срабатываний извещателя (повторяемость);
- воздействия воздушных потоков;
- ориентации к направлению воздушного потока;
- напряжения питания.

2.5. Инерционность срабатывания ИПД-Ex - не более 5 с.

2.6. Ток потребляемый ИПД-Ex в дежурном режиме - не более 100 мА.

2.7. Сигнал срабатывания ИПД-Ex сохраняется после окончания воздействия на него продуктов сгорания. Сброс сигнала срабатывания производится отключением питания извещателя на время не менее 2 с.

2.8. ИПД-Ex сохраняет работоспособность при воздействии фоновой освещенности от искусственного и (или) естественного освещения величиной не менее 12000 лк.

2.9. Конструкция ИПД-Ex обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96.

2.10. Габаритные размеры ИПД-Ex - не более 101x50 мм.

2.11. Масса ИПД-Ex - не более 0,2 кг.

2.12. ИПД-Ex сохраняет работоспособность при:

- температуре окружающего воздуха от минус 30 до + 55 °C;
- относительной влажности воздуха 93% при температуре + 40° C.

2.13. ИПД-Ex устойчив к воздействию на него наносекундных импульсных помех (по ГОСТ Р 51317.4.4), электростатических разрядов (по ГОСТ Р 51317.4.2) и радиочастотных электромагнитных полей (по ГОСТ Р 51317.4.3) не менее второй степени жесткости.

2.14. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ИПД-Ex, соответствует требованиям к оборудованию класса Б в соответствии с ГОСТ Р 51318.22 .

2.15. Средняя наработка на отказ ИПД-Ex - не менее 60 000 ч.

2.16. Средний срок службы ИПД-Ex - не менее 8 лет.

3. Комплектность

3.1. Комплект поставки извещателя приведен в таблице 1

Таблица 1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол.
БФЮК.425232.006	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-120 «ИПД-Ex»	1 шт.
	Шуруп 3-3х30.016 ГОСТ 1144-80 Дюбель NAT 5x25 «SORMAT»	2 шт. 2 шт.
БФЮК.42513.004ПС	Устройства охранно-пожарной сигнализации «Ладога-Ex». Паспорт	1 экз.

4. Порядок установки

4.1.1. Выбор места установки.

4.1.1.1. При проектировании размещения ИПД-Ex необходимо руководствоваться соответствующими нормативными документами.

4.1.1.2. При прочих равных условиях для размещения извещателей необходимо выбирать место установки, в котором обеспечиваются:

- исключение возможности попадания на корпус и затекания со стороны розетки воды;
- минимальные вибрации строительных конструкций;
- минимальная освещенность;
- максимальное удаление от источников электромагнитных помех и инфракрасного излучения (тепловых приборов);
- максимальное удобство для установки, проверки и снятия ИПД-Ex.

4.1.2. Установка и проверка работоспособности ИПД-Ex

4.1.2.1. Извещатель подключается к шлейфу с помощью розетки, в которую он вставляется. Розетка закрепляется в месте установки ИПД-Ex

4.1.2.2. Установите розетку ИПД-Ex в горизонтальной плоскости в выбранном месте, закрепив шурупами.

4.1.2.3. Произведите монтаж подводящих проводов к розетке ИПД-Ex согласно схеме подключения (рис.1).

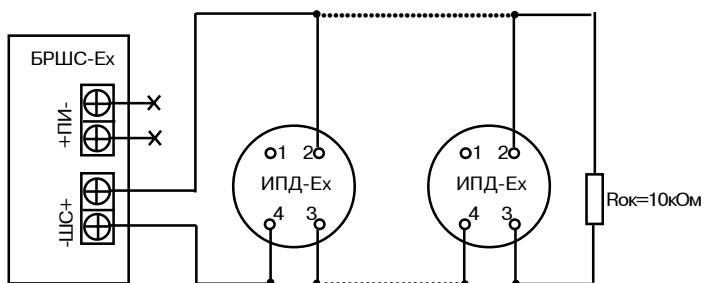


Рис.1-Рекомендуемая схема подключения ИПД-Ex к БРШС-Ex (в один шлейф БРШС-Ex рекомендуется включать не более 10 ИПД-Ex)

4.1.2.4. Ток ИПД-Ex в состоянии «Пожар» ограничен внутренней схемой значением 6,5 мА, поэтому извещатель может быть подключен в шлейф пожарной сигнализации без токоограничивающего резистора. При необходимости установить меньший ток срабатывания последовательно с извещателем устанавливается токоограничивающий резистор.

4.1.2.5. При срабатывании одного извещателя Рекомендуется включать в один ШС БРШС-Ex не более 10 ИПД-Ex.

4.1.2.6. Установить извещатель в розетку и убедитесь в надежности присоединения ИПД-Ex к розетке.

4.1.2.7. Подать питание на БРШС-Ex. Извещатель перейдет в дежурный режим, встроенные индикаторы должны мигать с периодом 5 с.

4.1.2.8. Ввести внутрь ИПД-Ex через отверстие в центре оптической камеры отражатель (в качестве отражателя следует использовать любую металлическую проволоку (иголку, скрепку) диаметром около 1 мм). С задержкой не более 5 с извещатель должен выдать сигнал «Пожар» на БРШС-Ex, индицируя это

срабатывание включением встроенных индикаторов. После удаления отражателя из оптической камеры сигнал «Пожар» должен сохраняться. Вместо введения отражателя и для удаленного контроля работоспособности допустимо поднести к одному из световодов ИПД-Ex магнит на время не менее 5 с.

Примечание - если извещатель не мигает в дежурном режиме и не срабатывает при воздействии отражателя, необходимо проверить надежность контактов розетки и самого ИПД-Ex.

4.1.2.9. Произвести сброс сигнала «Пожар». Питание в шлейфе при этом должно отсутствовать не менее 2 с.

4.1.2.10. Снова подать питание в шлейф, в котором установлен извещатель, встроенный индикатор должен мигать с периодом 5 с. Извещатель готов к работе.

Внимание! Регулярно, не менее одного раза в шесть месяцев, продуть извещатель со всех сторон пылесосом либо воздухом давлением 0,5 – 2 кг/см². После продувки проверить работу ИПД-Ex по 4.1.2.8.

4.1.2.11. Контакты «3» и «4» соединены внутри ИПД-Ex между собой, что позволяет БРШС-Ex диагностировать состояние «Обрыв шлейфа» при отсутствии хотя бы одного ИПД-Ex в шлейфе пожарной сигнализации.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ИПД-Ex требованиям технических условий БФЮК.425513.004ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок хранения ИПД-Ex - 24 месяца со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

5.3. ИПД-Ex, у которых в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа, будет обнаружено несоответствие требованиям БФЮК.425513.004ТУ, безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем.

6. Свидетельство о приемке

6.1. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-120 «ИПД-Ex» БФЮК.425232.006

заводской номер _____
соответствует техническим условиям БФЮК.425513.004 ТУ
и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _____
(подпись)

Дата _____
(месяц, год)

7. Свидетельство об упаковывании

7.1. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-120 «ИПД-Ex» БФЮК.425232.006

заводской номер _____
упакован на ЗАО «РИЭЛТА» согласно требованиям,
предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковывание произвел _____
(подпись)

8. Сведения о рекламациях

8.1. В случае обнаружения несоответствия ИПД-Ex требованиям технических условий БФЮК.425513.004 ТУ или паспорта БФЮК.425513.004 ПС, а также выхода из строя в течение гарантийного срока, ИПД-Ex вместе с паспортом возвращается предприятию-изготовителю.